


Найменування закладу	 CENTER LTD
Вимірювальна лабораторія	
ТЗОВ "Компанія "Центр ЛТД"	
79026, м.Львів, вул.Ак.Сахарова, 41	
Свідоцтво на право проведення вимірювань	
РЛ 216/18 від 12 вересня 2018р.	


ПРОТОКОЛ* № 163 від 13.03.2020р.

проведення вимірювання шуму

- Місце проведення досліджень: ТЗОВ "АГРОЛЬ", Львівська обл., Золочівський р-н,
с.Підгайчики
- Дата і час проведення замірів 11.03.2020р., 9⁰⁰ - 12⁰⁰
- Засоби вимірювальної техніки Шумомір Екофізика-110А, Зав. № БА150146,
Свідоцтво про перевірку: №30/37 чинне до 31.01.2021р.
- Характеристика приміщення (розміри, об'єм, устаткування та ін.) або території _____
- Основні джерела шуму і характер шуму, в приміщенні або на території _____
Технологічний процес підприємства
- Схема розміщення джерел шуму та точок замірів _____

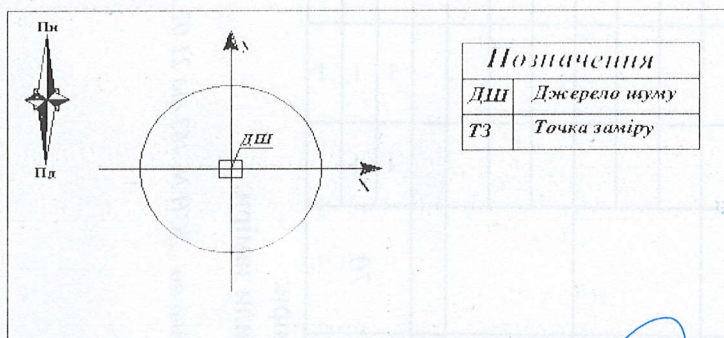

- Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження _____

Начальник лабораторії

 (підпис)

Гураль А.М.

8. Заміри і середні значення рівнів звуку

Точка заміру	Номер замірів	Рівні звуку L _A , дБА	Максимальне значення рівнів звуку, L _A ср, дБА	Рівні звукового тиску L, дБ, в октавних смугах частот із середнестеометричними частотами, Гц								Середні значення рівнів звукового тиску L _{ер} , дБ, в октавних смугах частот із середнестеометричними частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	50.4	48.6	45.4	43.2	41.2	38.6	35.7	34.3
Точка №1. В слідному напрямку на відстані 300 м від джерел викидів на межі СЗЗ	—	45	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Допустимий рівень шуму на території житлової забудови відповідно до ДСН № 463 від 21.02.2019р	—	55	70	—	—	—	—	—	—	—	—	75	66	59	54	50	47	45	43
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

9. Назва організації, яка проводила заміри:

10. Посади і прізвища осіб, які проводили заміри:

ТзОВ "Компанія "Центр ЛТД"

Начальник лабораторії

Гураль А.М.

Відповідно до ДСН № 463 від 21.02.2019р. перевищень допустимого шуму не виявлено



Начальник лабораторії
ТзОВ "Компанія "Центр ЛТД"
Гураль А.М.