

Найменування закладу	 CENTER LTD
Вимірювальна лабораторія ТзОВ "Компанія "Центр ЛТД" 79026, м.Львів, вул.Ак.Сахарова, 41 Свідоцтво на право проведення досліджень РЛ 216/18 від 12 вересня 2018р.	

ПРОТОКОЛ* № 227 від 23.07.2021р.

проведення вимірювання шуму

1. Місце проведення досліджень: ТзОВ "Агроль"
Львівська обл., Золочівський р-н, с.Підгайчики


2. Дата і час проведення замірів 21.07.2021 р., 9³⁰ - 12⁴⁰

3. Засоби вимірювальної техніки Шумомір Екофізика-110А, Зав. № БА150146,
Свідоцтво про калібровку: № UA/22/200723/001389 від 23.07.2020

4. Характеристика приміщення (розміри, об'єм, устаткування та ін.) або території
 —

5. Основні джерела шуму і характер шуму, в приміщенні або на території
Технологічний процес

6. Схема розміщення джерел шуму та точок замірів

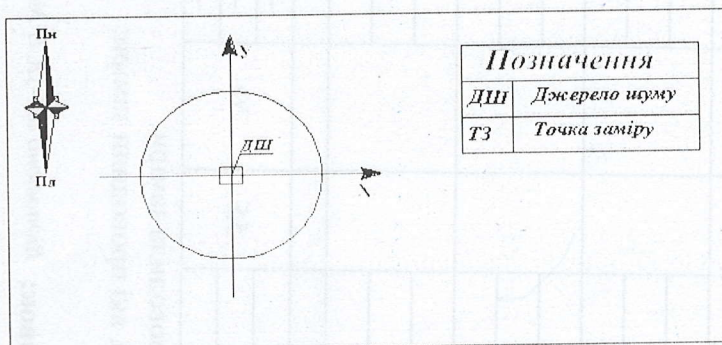

7. Посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, що проводять дослідження

Начальник лабораторії


 (підпис)

Гураль А.М.

8. Заміри і середні значення рівнів звуку

Місце проведення замірів:

Санітарно-захисна зона

Точка заміру	Номер замірів	Рівні звуку L _A , дБА	Максимальне значення рівнів звуку, L _A спр, дБА	Рівні звукового тиску L _A , дБ, в октавних смугах частот із середнєгеометричними частотами, Гц								Середні значення рівнів звукового тиску L _{ср} , дБ, в октавних смугах частот із середнєгеометричними частотами, Гц							
				63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Точка №1 В сьдному напрямку на межі санітарно-захисної зони (300 м)	—	44,1	50,2	—	—	—	—	—	—	—	—	51,3	48,9	47,1	45,2	43,2	42,1	40,6	38,6
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Допустимий рівень шуму на території житлової забудови відповідно до ДСН № 463 від 21.02.2019р.	—	55	70	—	—	—	—	—	—	—	—	75	66	59	54	50	47	45	43
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

9. Назва організації, яка проводила заміри:

10. Посади і прізвища осіб, які проводили заміри:

ТЗОВ "Компанія "Центр ЛТД"

Начальник лабораторії

Гураль А.М.

Висновок: Відповідно до ДСН № 463 від 21.02.2019р. перевищення шуму не виявлено



Начальник лабораторії

ТЗОВ "Компанія "Центр ЛТД" Гураль А.М.